RESULTADOS DE LOS MUESTREOS EFECTUADOS POR LA EMA EN SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2019								Valores de referencia para calidad buena/aceptable			
				pH	E. coli (ufc/100mL)	Enterococos (ufc/100ml)	Clostridium perfringens	pH	E. coli[2] (ufc/100mL)	Enterococos[2] (ufc/100mL)	Clostridium perfringens (ufc/100 ml)
AGUAS DE TRANSICIÓN	1	Marea baja	24/09/2019	7,6	9.000	5.000	30				
			08/10/2019	7,6	120	100					
			09/10/2019	7,8	1.160	250	80				
		Marea alta	26/09/2019	7,44	0	300					
			03/10/2019	7,9	600	200	70				
	2	Marea baja	24/09/2019	7,6	10.000	3.000					
			08/10/2019	7,7	210	200	26				
			09/10/2019	7,7	600	140	155				
		Marea alta	26/09/2019	7,48	2.000	500					
			03/10/2019	7,9	700	500	-				
	3	Marea baja	24/09/2019	7,6	4.000	3.000					
			08/10/2019	7,7	260	100	36				
		Marea alta	26/09/2019	7,51	3.000	900		500	200	Ausencia	
			03/10/2019	8	2.100	700	-				
	4	Marea baja	24/09/2019	7,8	1.500	600					
			08/10/2019	7,7	240	200	37				
			09/10/2019	7,7	530	130	40				
		Marea alta	26/09/2019	7,53	4.000	980					
			03/10/2019	8	2.400	1200	210				
	5	Marea baja	24/09/2019	7,7	24.000	3.000					
			08/10/2019	7,8	550	200	85				
			09/10/2019	7,9	560	130	10				
		Marea alta	26/09/2019	7,95	3.000	600					
			03/10/2019	8,4	7.000	1400	230				

								Valores de referencia para calidad buena/aceptable			
				pH	E. coli (ufc/100mL)	Enterococos (ufc/100mL)	Clostridium perfringens (ufc/100ml)	pH[1]	E. coli[3] (ufc/100mL)	Enterococos[3] (ufc/100mL)	Clostridium perfringens (ufc/100 ml)
CONTINENTALES	6	Marea baja	24/09/2019	8	300	100					
			08/10/2019	7,8	600	140	71				
			09/10/2019	7,9	720	170	10				
		Marea alta	26/09/2019	8,01	400	560					
			03/10/2019	8,4	270	80	-				
	7	Marea baja	24/09/2019	8	800	600					
			08/10/2019	7,8	240	170	70				
		Marea alta	26/09/2019	7,87	300	240		5,5 -9	1000	400	Ausencia
			03/10/2019	8,2	430	110	60				
	8	Marea baja	24/09/2019	7,9	700	500					
			08/10/2019	7,7	550	140	61				
		Marea alta	26/09/2019	7,91	200	220					
			03/10/2019	8,1	190	100	80				

SR. = Sin resultado por interferencias.


ND= No detectado

ufc/100ml= unidades formadoras de colonias en 100 ml

(1) Anexo II del RD 817/2015 de 11 de septiembre por el que se establece los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental

(2) RD.1341/2007 sobre la gestión de la calidad de aguas de baño. Valores con arreglo a la evaluación del percentil 95

PUNTOS DE MUESTREO

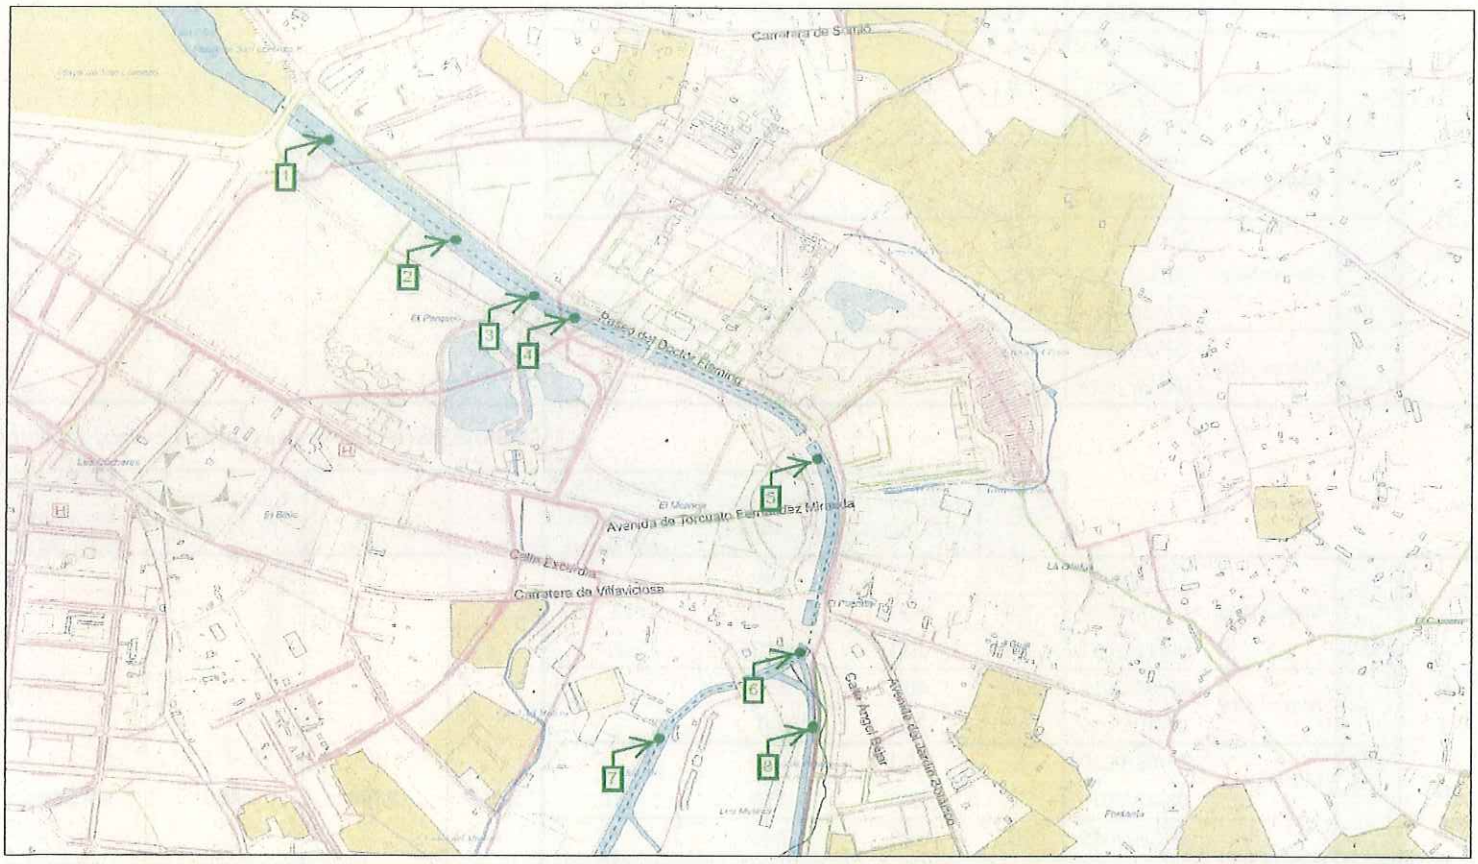

Título:	Puntos de muestreo Piles	**Departamento:**	Direccion		
Firmado por:		**Revisado por:**			
Fecha:	24/09/2019	**Escala:**	1:5.000	**Nº Plano:**	